

TVIRTINU:
UAB "Ukmergės šiluma"
direktorius
Vydas Paknys

2022 m. rugsėjo 12 d.


TVIRTINU:
Ukmergės raj. savivaldybės administracijos
direktorius
Darius Varnas

2022 m. d.

UAB "Ukmergės šiluma"

Šventupės bei vietinių iki 400 kW galios katilinių aptarnavimo zonos,
šilumnešio temperatūrų grafikas šilumos punktuose
2022/2023 šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C Leistina nuokrypa ±5 %	Grįžtama °C Leistina nuokrypa -5 %
10	67	38
9	67	38
8	68	38
7	68	38
6	68	38
5	69	39
4	69	39
3	69	39
2	69	39
1	69	39
0	70	40
-1	70	40
-2	70	40
-3	71	40
-4	71	40
-5	72	41
-6	73	41
-7	74	41
-8	75	41
-9	76	41
-10	77	42
-11	78	42
-12	79	42
-13	79	42
-14	80	43
-15	80	43
-16	80	43
-17	81	44
-18	81	44
-19	81	44
-20	82	45
-21	82	45
-22	83	45
-23	83	45

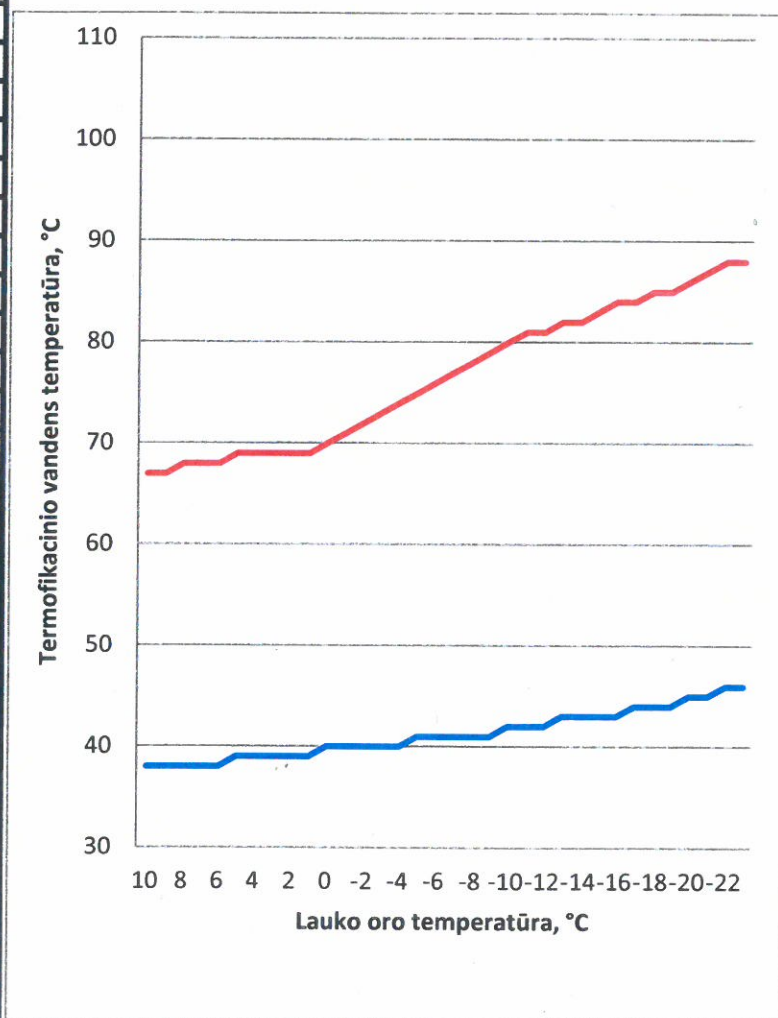

Sudarė: direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis