

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma"

direktorius

Vydas Paknys

2025 m. rugsėjo 02 d.



TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės administracijos

direktorė

Inga Pračkailė


2025 m. rugsėjo 04 d.



UAB "Ukmergės šiluma"

Šventupės bei vietinių iki 400 kW galios katilinių aptarnavimo zonose,
šilumnešio temperatūrų grafikas šilumos punktuose
2025/2026 šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C Leistina nuokrypa ±5 %	Grįžtama °C Leistina nuokrypa -5 %
10	67	38
9	67	38
8	68	38
7	68	38
6	68	38
5	69	39
4	69	39
3	69	39
2	69	39
1	69	39
0	70	40
-1	70	40
-2	70	40
-3	71	40
-4	71	40
-5	72	41
-6	73	41
-7	74	41
-8	75	41
-9	76	41
-10	77	42
-11	78	42
-12	79	42
-13	79	42
-14	80	43
-15	80	43
-16	80	43
-17	81	44
-18	81	44
-19	81	44
-20	82	45
-21	82	45
-22	83	45
-23	83	45

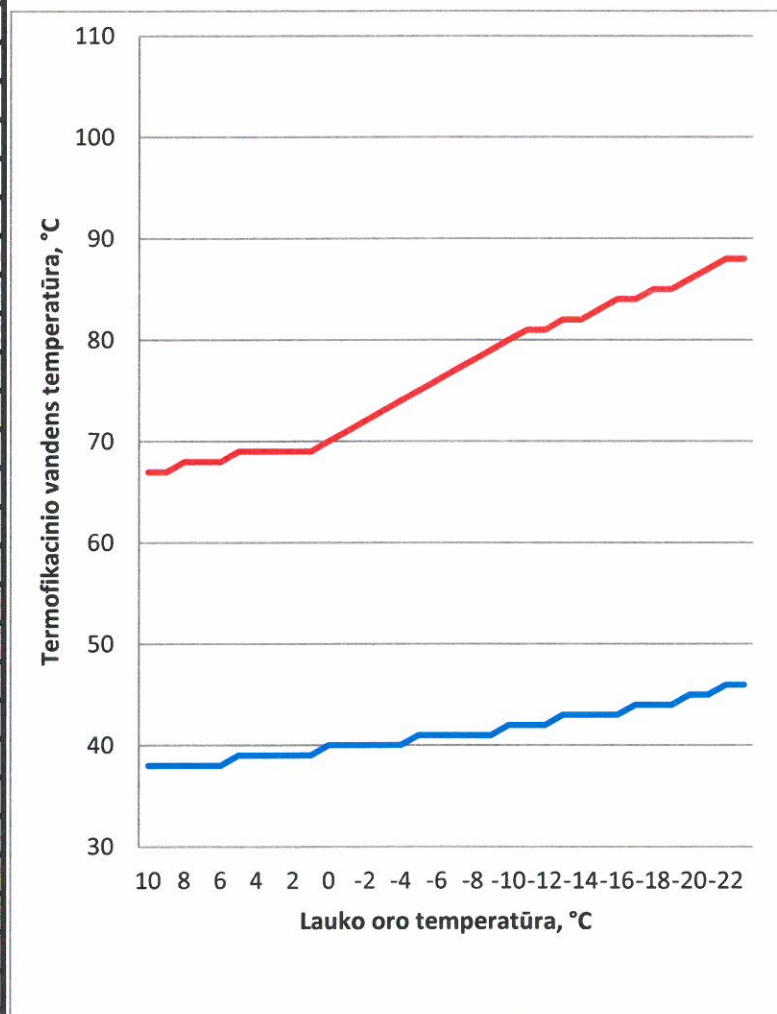

Sudarė: direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis